


01 Work - M2 Chassis - Ceiling Concealed Duct - With Drain Pump - Global

[Unit: mm]

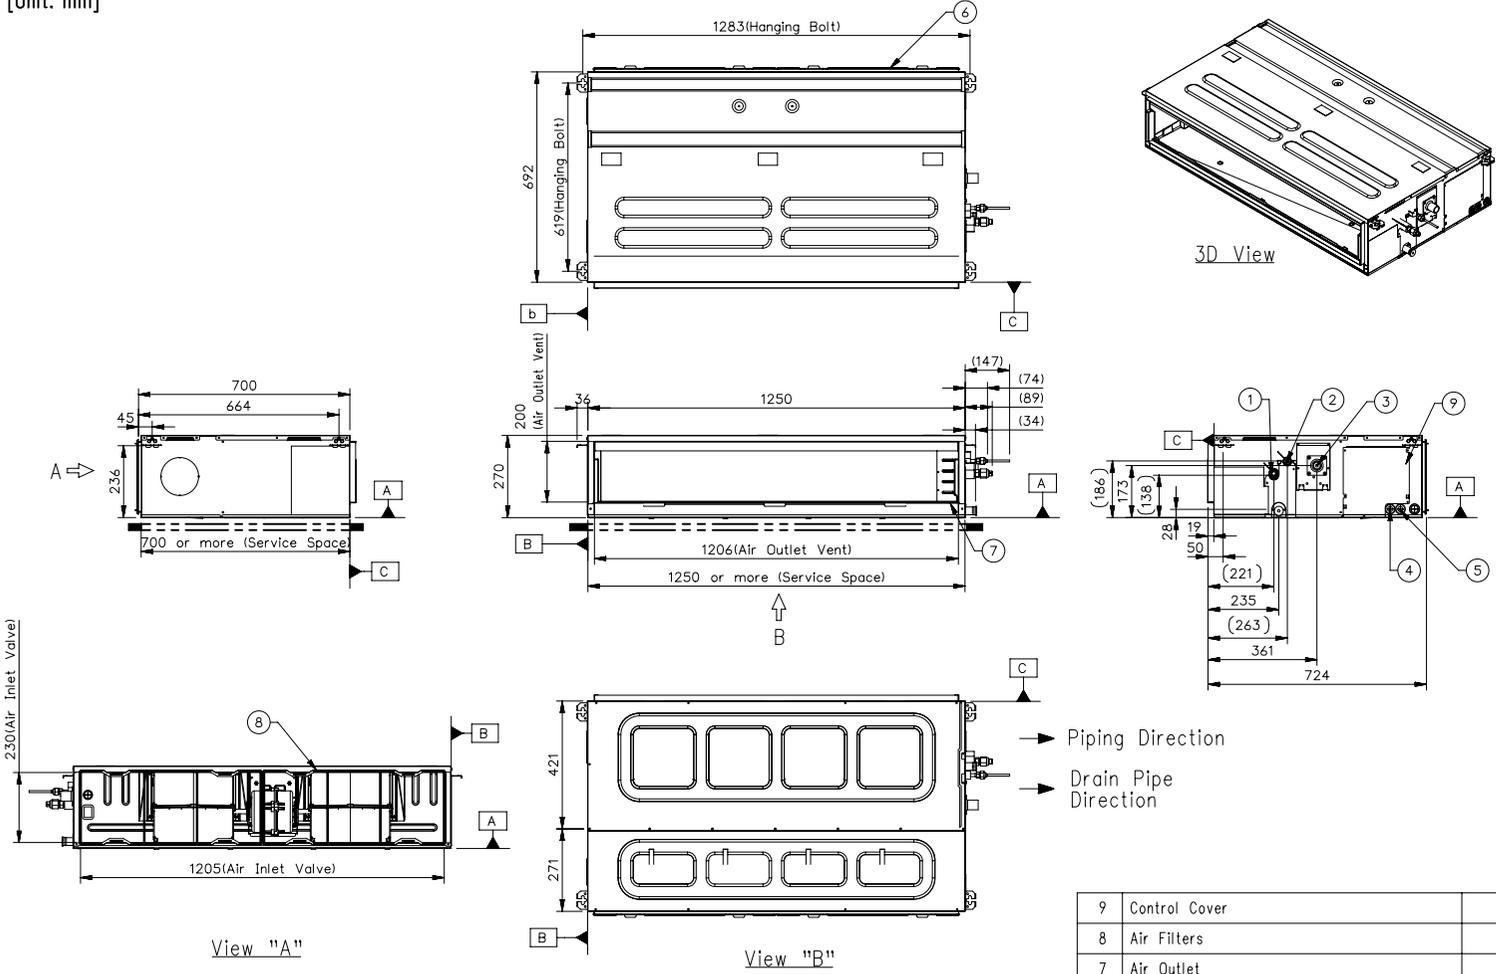

치수 구분 DIMENSION CLASSIFICATION	J	K	L	M	N	단위 UNIT	
	J.KL	K.L	L.M	M.N	N.JK	mm	inch
10 or less	0.05	0.2	0.3	0.5	0.7	1"	6"
over 10 - 30 or less	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2	30"	2"
30 - 50	0.2	0.4	0.6	1.1	2.0		
50 - 150	0.3	0.6	0.8	1.4	2.5		
150 - 300	0.4	0.8	1.0	1.7	3.5	15"	1"
300 - 500	0.6	1.2	1.5	2.0	4.5	5"	30"
500 over	0.8	1.6	2.0	2.5	6		

9	Control Cover	
8	Air Filters	
7	Air Outlet	
6	Air Inlet	
5	Remote Controller Cable Hole	
4	Power and communication Cable Hole	
3	Drain pipe connection	Drain pump
2	Liquid pipe connection	
1	Gas piping connection	
No.	Part Name	Description

Symbols

- View Direction
- Datum line
- Refrigerant/Drain Piping Direction

Note

- Unit should be installed in compliance with the installation manual in the product box.
- Unit should be grounded in accordance with the local regulations or applicable national codes.
- All electrical components and materials to be supplied from the site must comply with the local regulations or international codes.

기호 SYM.	내 용 REVISION	사 번 번호 ECO. NO.	년 월 일 DATE	서 명 SIGNED	공 정 제 작 사 Maker	양 산 사 Manufacturer	자 료 실/ 3D(UG)확 인 ConFirm	UNITS	mm	SCALE	N/S	TITLE
△							합의일자 합의자	DRW/DSN	작성일자	작성자		
△								CHKD	검도일자	검도자		
△							RELATION C.NO	CHKD	심사일자	심사자		DWG. 도면
△								APPD	승인일자	승인자		



